

Nastavení ID čísla pro moduly regulace vytápění:


KC64_NET

SJ64-1

CD_NET_DIN



Vývoj a výroba regulační elektroniky

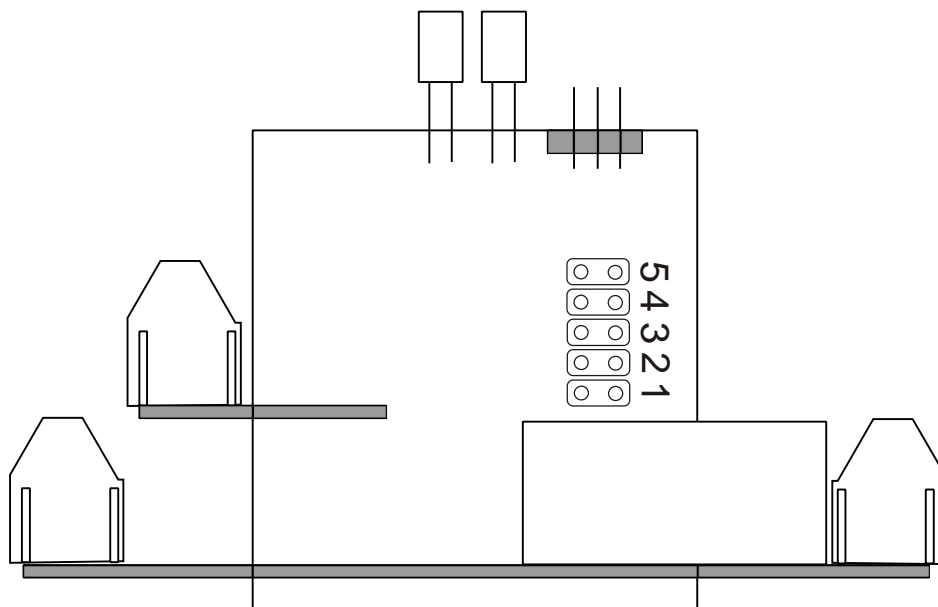

Nastavení propojek							
ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení
	5 4 3 2 1		5 4 3 2 1		5 4 3 2 1		5 4 3 2 1
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24		32	

Pozn.:

KC64_NET se adresuje pouze v rozsahu ID 1-8